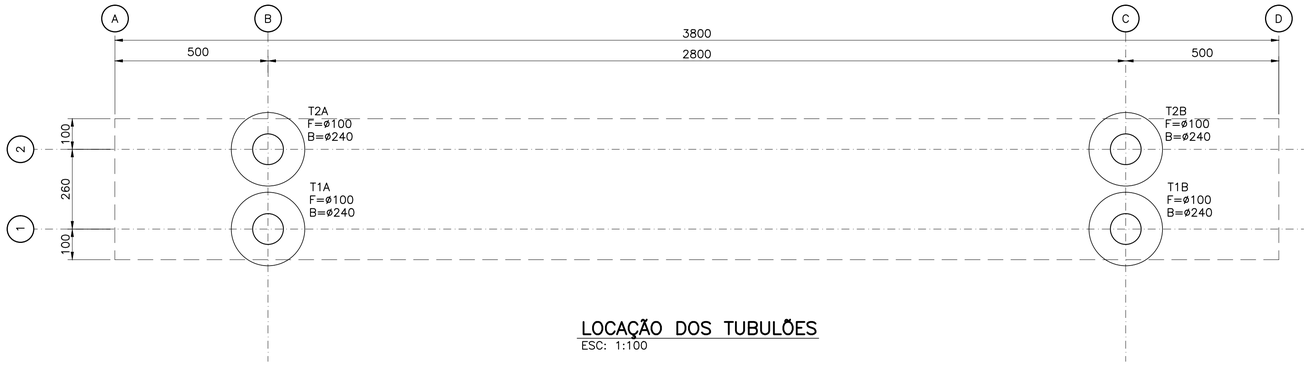

LOCAÇÃO DOS TUBULÕES
ESC: 1:100

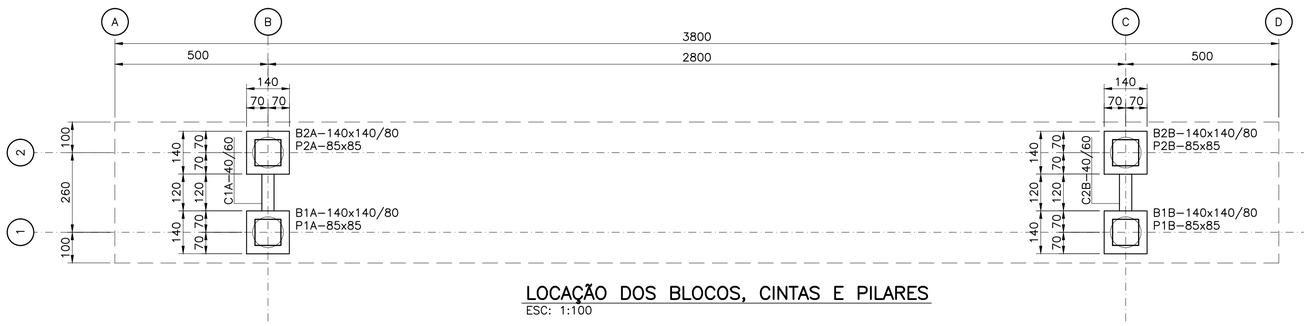

LOCAÇÃO DOS BLOCOS, CINTAS E PILARES
ESC: 1:100

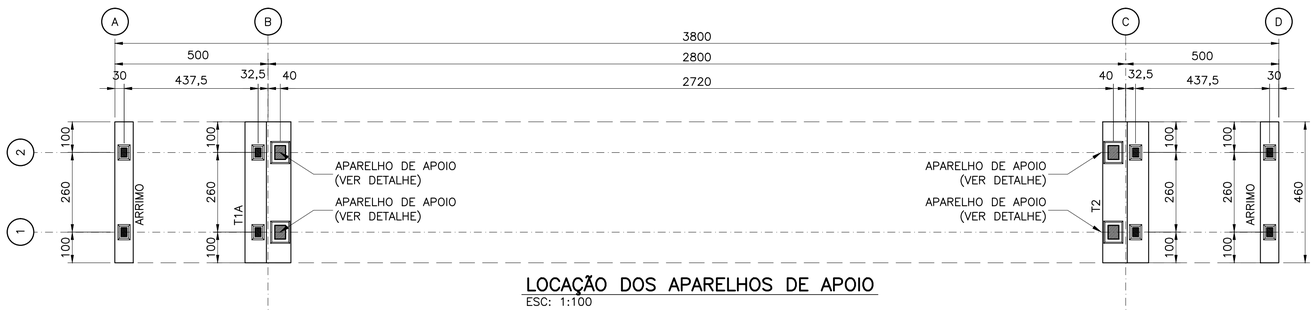

LOCAÇÃO DOS APARELHOS DE APOIO
ESC: 1:100

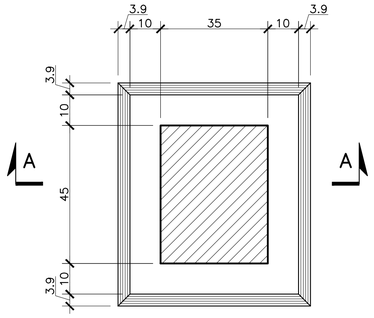

APARELHO DE APOIO
350x450x54mm (4x)
ESC: 1:25



SEÇÃO A–A
ESC: 1:25

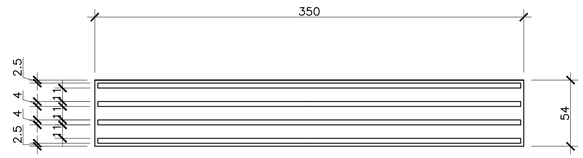

APARELHO DE APOIO
DETALHE (mm) (4x)
ESC: 1:25

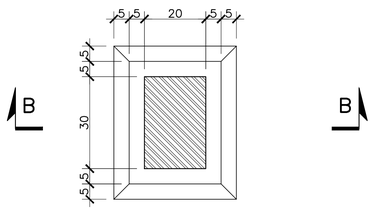

APARELHO DE APOIO
200x300x41mm (8x)
ESC: 1:25



SEÇÃO B–B
ESC: 1:25

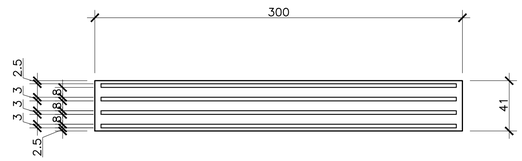

APARELHO DE APOIO
DETALHE (mm) (8x)
ESC: 1:25

–	–	–
–	–	–
0	EMISSÃO INICIAL	02/06/2020
	DESCRIÇÃO	DATA

ALTERAÇÕES

NOTAS:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO.
2. CONCRETO ESTRUTURAL DA SUPERESTRUTURA = fck > 35MPa, FATOR A/C < 0,50.
3. CONCRETO ESTRUTURAL DA MESO E INFRAESTRUTURA = fck > 30MPa, FATOR A/C < 0,50.
4. CONCRETO MAGRO fck>10MPa. FATOR A/C < 0,50.
5. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II.
6. DOBRAS DE ACORDO COM NBR6118/14.
7. TREM TIPO ADOTADO: TB450 (NBR7188/2013).
8. NEOPRENES DEVERÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NBR–9783. DUREZA "SHORE" A–60.
9. PAVIMENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6cm.
10. AS FORMAS UTILIZADAS DEVERÃO PREVER CHANFROS DE MODO A EVITAR CANTOS VIVOS NOS ELEMENTOS CONCRETADOS.
11. TENSÃO ADMISSÍVEL DO TERRENO = 1,0 MPa.
12. COMPRIMENTO DO TUBULÃO É ESTIMADO. O COMRPIMENTO DEVERÁ SER CONFIRMADO DURANTE A EXECUÇÃO POR UM ENGENHEIRO GEOTÉCNICO.

RT Renato Carvalho Carreira
Renato Carvalho Carreira - CREA MG 96.055 / D
PROJ.: RCC
APROV.: RCC
DATA: 14/07/2020

PREFEITURA DE MURIAÉ

PONTE SANTANA
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL
FORMA
PLANTA E DETALHES

ESCALA: INDICADA
Nº EST–003
REV.
FOLHA: 1 DE 1
ARQ.

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS
TOTAL
DISTR.
QTDE/TIPO
DESIGN.
CLASSIFICAÇÃO