N8 ø5 C=22

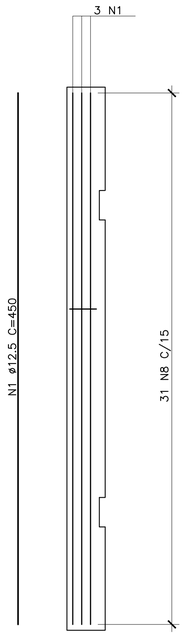

PLACA TIPO 1 (2x)
ESC: 1:25

N7 ø5 C=31

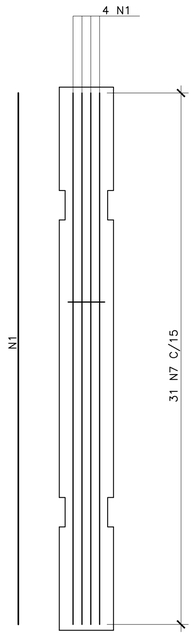

PLACA TIPO 2 (36x)
ESC: 1:25

N6 ø5 C=43

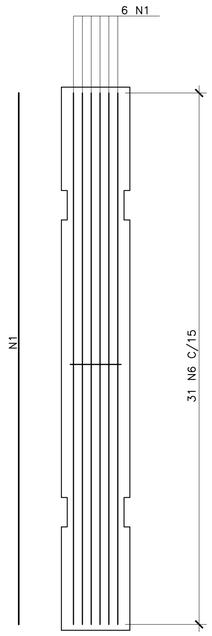

PLACA TIPO 3 (18x)
ESC: 1:25

N9 ø5 C=16

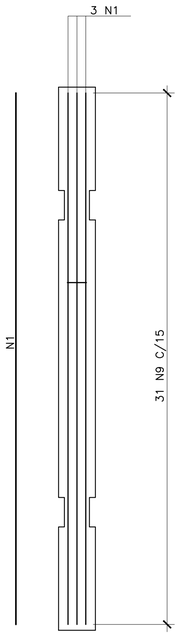

PLACA TIPO 4 (1x)
ESC: 1:25

N4 ø12.5 C=93



PLACA TIPO 6 (8x)
ESC: 1:25

N3 ø12.5 C=94



PLACA TIPO 8 (12x)
ESC: 1:25

N4 ø12.5 C=93

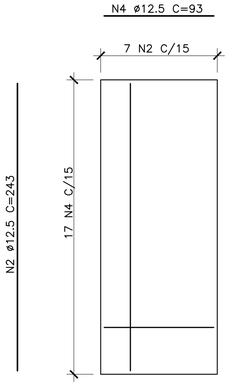

PLACA TIPO 7 (7x)
ESC: 1:25

N3 ø12.5 C=94

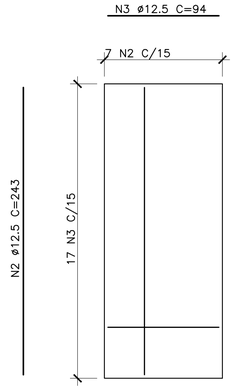

PLACA TIPO 9 (6x)
ESC: 1:25

PLACAS TIPO 1 AO 4
ESC: 1:5



PLACAS TIPO 6 AO 9
ESC: 1:5

No.	ø (mm)	QUANT.	C.UNIT. (cm)	C.TOTAL (m)
1	12.5	261	450	1174.50
2	12.5	91	243	221.13
3	12.5	174	94	163.56
4	12.5	167	93	155.31
5	12.5	140	89	124.60
6	5	558	43	239.94
7	5	1116	31	345.96
8	5	62	22	13.64
9	5	31	16	4.96

RESUMO – ACO CA50

ø	C.TOTAL (m)	MASSA (kg)
12.5	1839	1771
5	604	93
MASSA TOTAL (kg)		1864

DISTR. ORGÃO / ORDEM / TIPO TOTAL

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

CLASSIFICAÇÃO

–	–	–
–	–	–
0	EMISSÃO INICIAL	12/06/2020
	DESCRIÇÃO	DATA

ALTERAÇÕES

NOTAS:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO.
2. CONCRETO ESTRUTURAL DA SUPERESTRUTURA = fck > 35MPa, FATOR A/C < 0,50.
3. CONCRETO ESTRUTURAL DA MESO E INFRAESTRUTURA = fck > 30MPa, FATOR A/C < 0,50.
4. CONCRETO MAGRO fck>10MPa. FATOR A/C < 0,50.
5. AS PLACAS DEVEM SER ESCORADAS NA CONCRETAGEM DO TABULEIRO.
6. COBRIMENTO = 3cm.

RT Renato Carvalho Carreira - CREA MG 96.055 / D

PROJ.: RCC | APROV.: RCC

DES.: RCC | DATA: 14/07/2020

PREFEITURA DE MURIAÉ

PONTE SANTANA

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ARMAÇÃO

PLACAS PRÉ–MOLDADAS

ESCALA: INDICADA

Nº EST–011

REV.

FOLHA: 1 DE 1

ARQ.