DIAGRAMA TRIFILAR QDC–PML

Quadro de distribuição de circuitos de embutir, padrão IEC, fabricado em material isolante auto extinguível NF C 20–455, grau de proteção IP40, IK 07, com capacidade para 108 módulos unipolares em trilho DIN e com porta opaca articulada com trinco – utilizar 2 quadros com capacidade p/54 módulos unipolares – ref.: Schneider (New Pragma) ou equivalente. Conforme a ABNT NBR IEC 60439–3

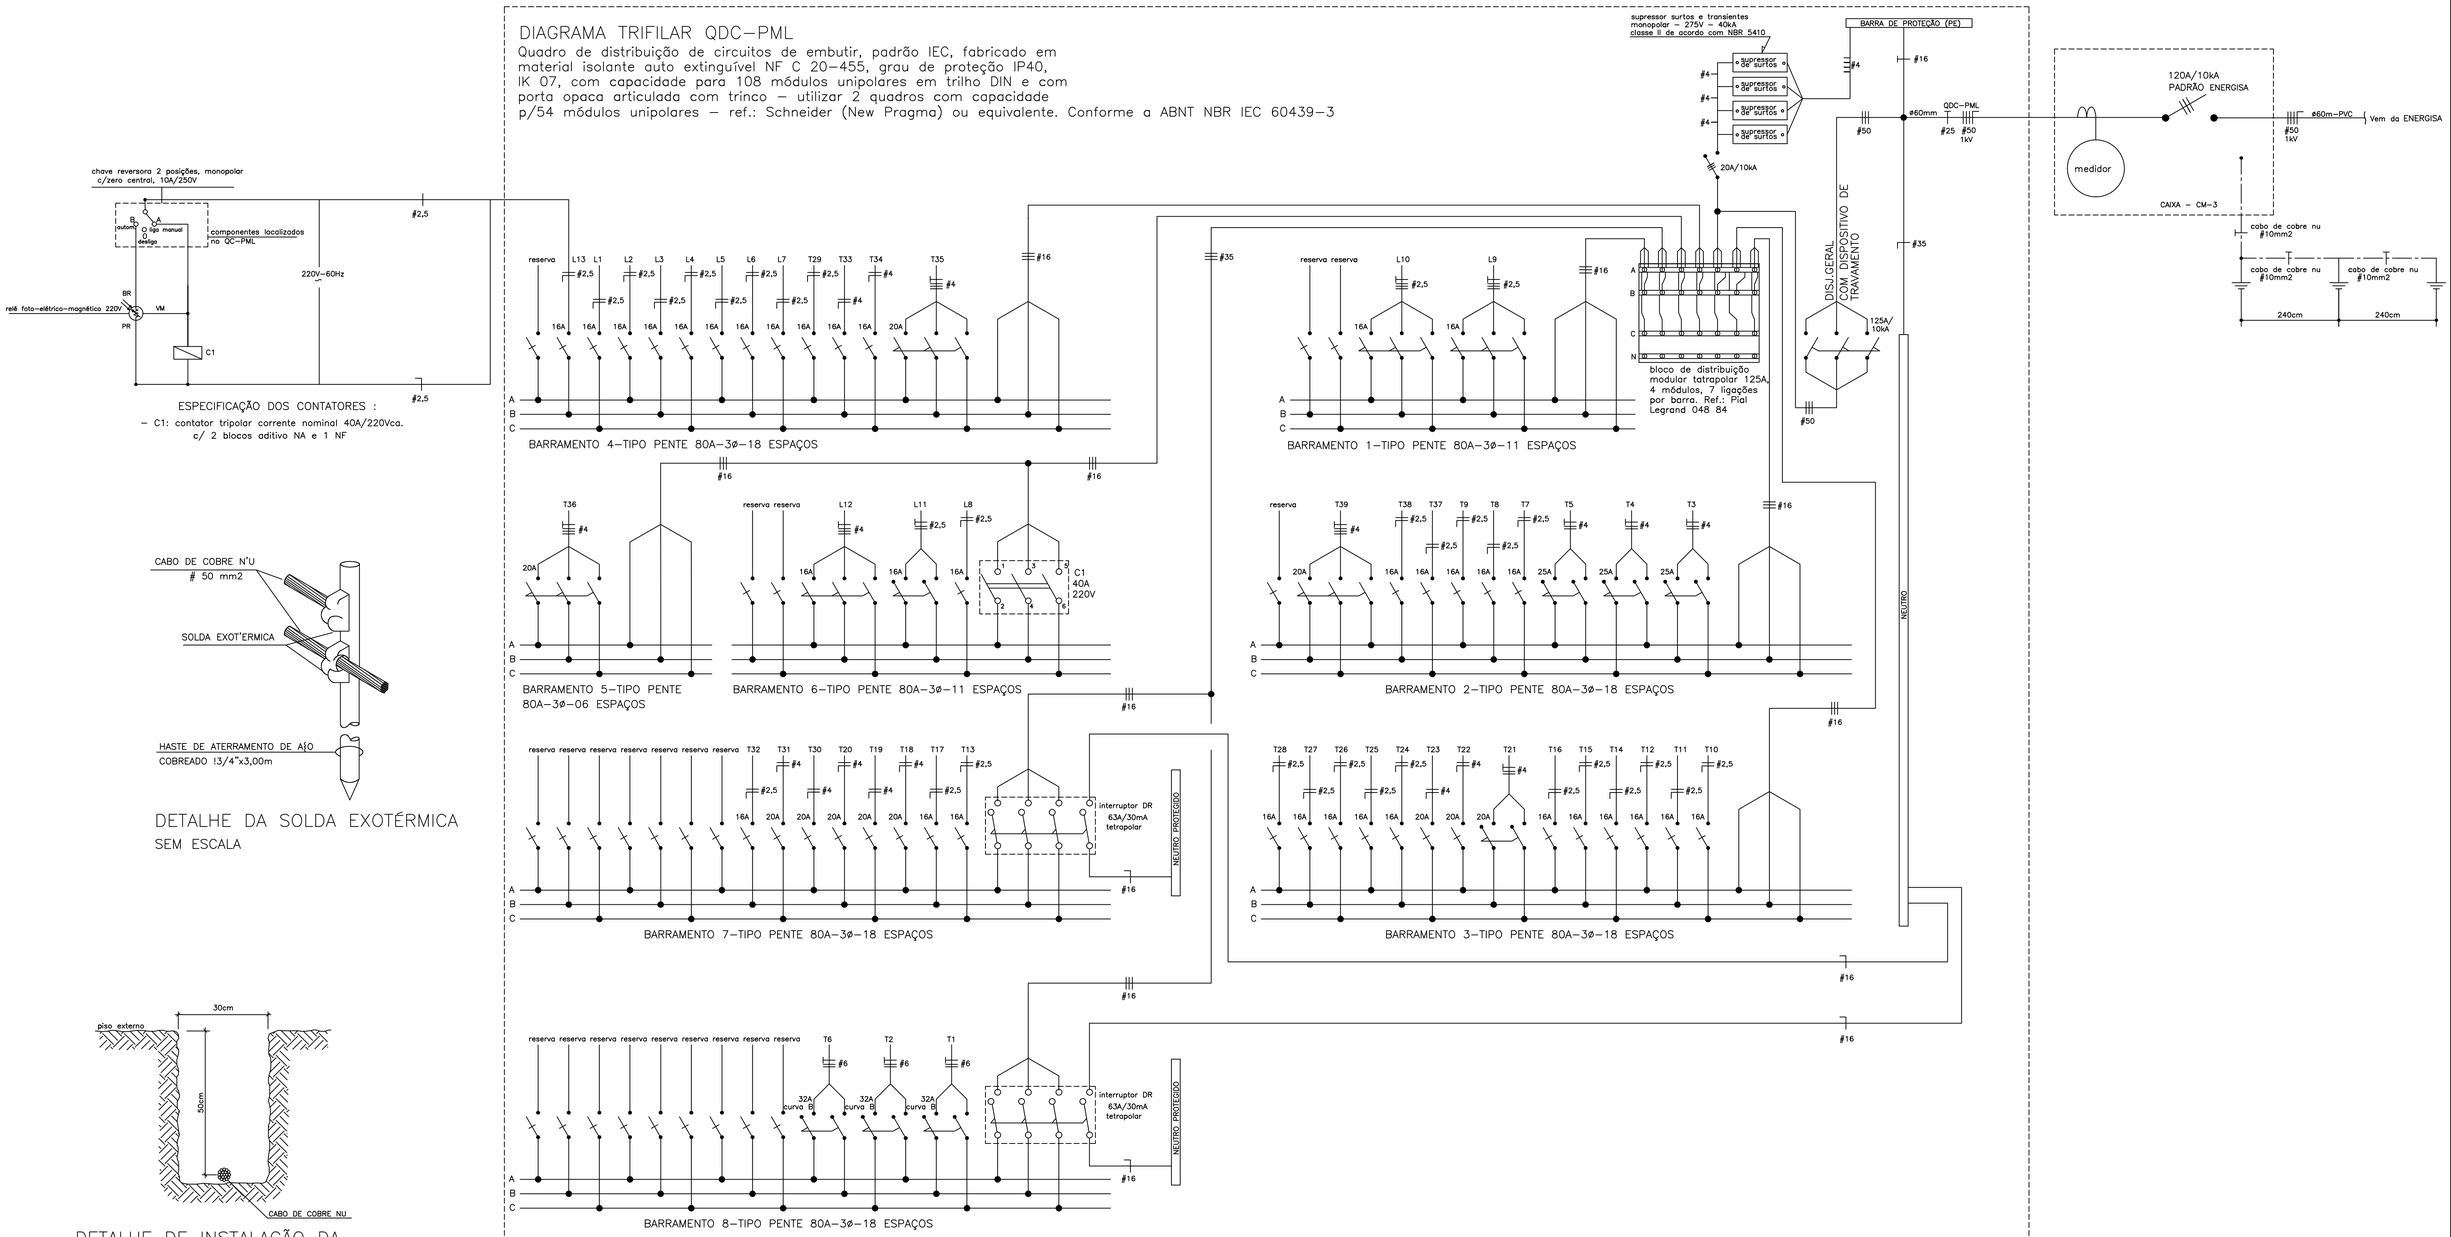

ESPECIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES : norma IEC 947–2

Observações:
1 – Especificação dos disjuntores: IEC 60898
2 – Disjuntores não indicados deverão obedecer curva de atuação tipo "C" conforme IEC 60898
3 – Disjuntores não cotados serão 4,5kA/220Vca.

DETALHE DA SOLDA EXOTÉRMICA
SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CORDOALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

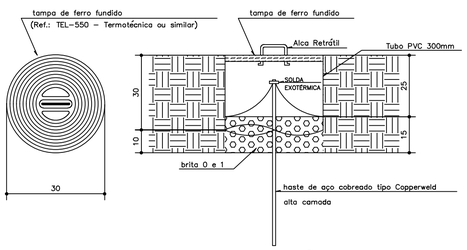

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76 JOSÉ BRAZ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	**POSTO DE PERÍCIAS INTEGRADAS**
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS: CARLOS GERALDO ROCHA KNEIP	R. T. PROJETO: ENG. ARLAN DO CARMO MENDONÇA CREA-MG 177324/D		ELÉTRICO - DIAGRAMA TRIFILAR E VISTA INTERNA DO QDC-PML, DETALHES CAIXA DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO CORDOALHA DE ATERRAMENTO E SOLDA EXOTÉRMICA
			DESCRIÇÃO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE PERÍCIAS INTEGRADAS DA POLÍCIA CIVIL
			LOCAL: RUA DOMINGOS WILSON ABDALA AMARAL, S/N - BAIRRO SANTA LAURA - MURIAÉ - MG
			DATA: 05/2021 — FOLHA: **04/04**