



PLANTA 1º PAVIMENTO - DRENAGEM PLUVIAL
UBS TIPO 01 - ACLIVE/PLANO


LANÇAR NA REDE PÚBLICA DRENAGEM Q=881.1L/min.

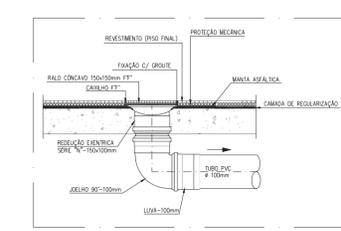

DETALHE 1
EXECUÇÃO DE RALO NO PISO
SEM ESCALA

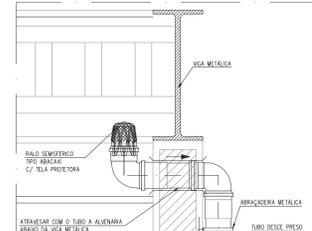


SEÇÃO 03
DESVIO P/ TUBO SOB VIGA
SEM ESCALA


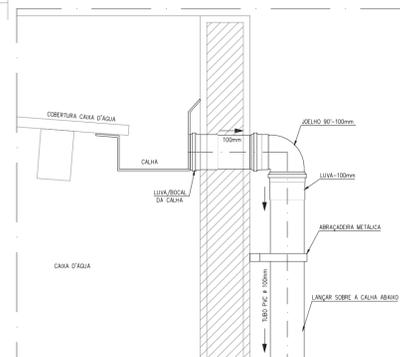


SEÇÃO 02
SAÍDA CALHA COBERTURA CX D'ÁGUA
SEM ESCALA


PLANTA 2º PAVIMENTO - DRENAGEM PLUVIAL
UBS TIPO 01 - ACLIVE/PLANO

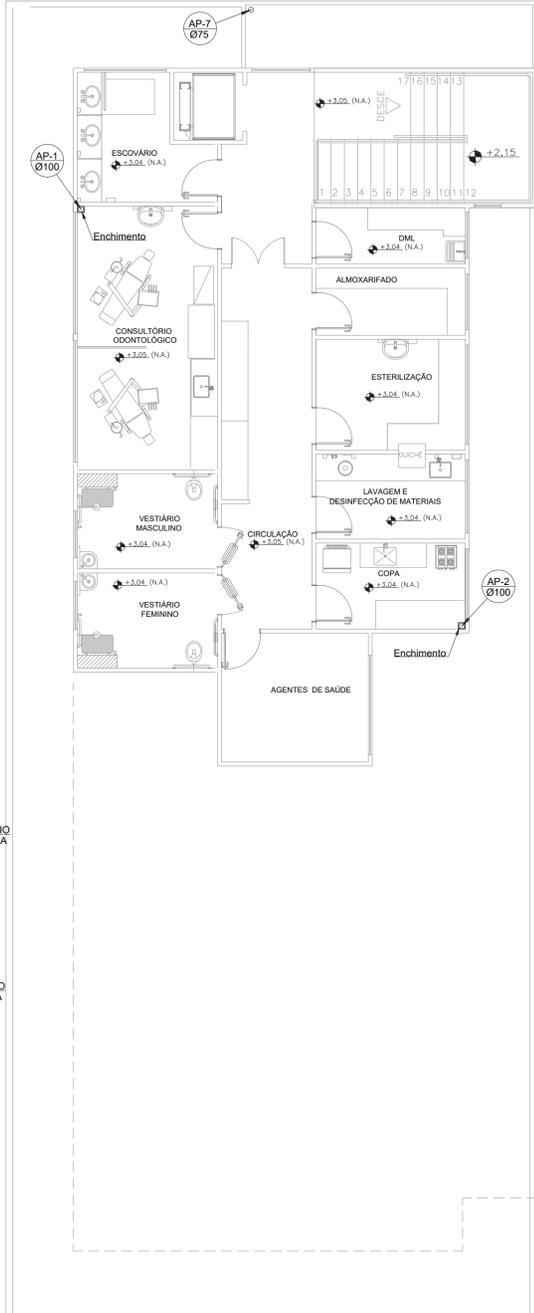


PLANTA COBERTURA DRENAGEM PLUVIAL
UBS TIPO 01 - ACLIVE/PLANO

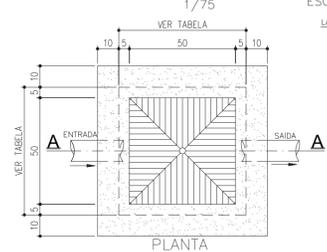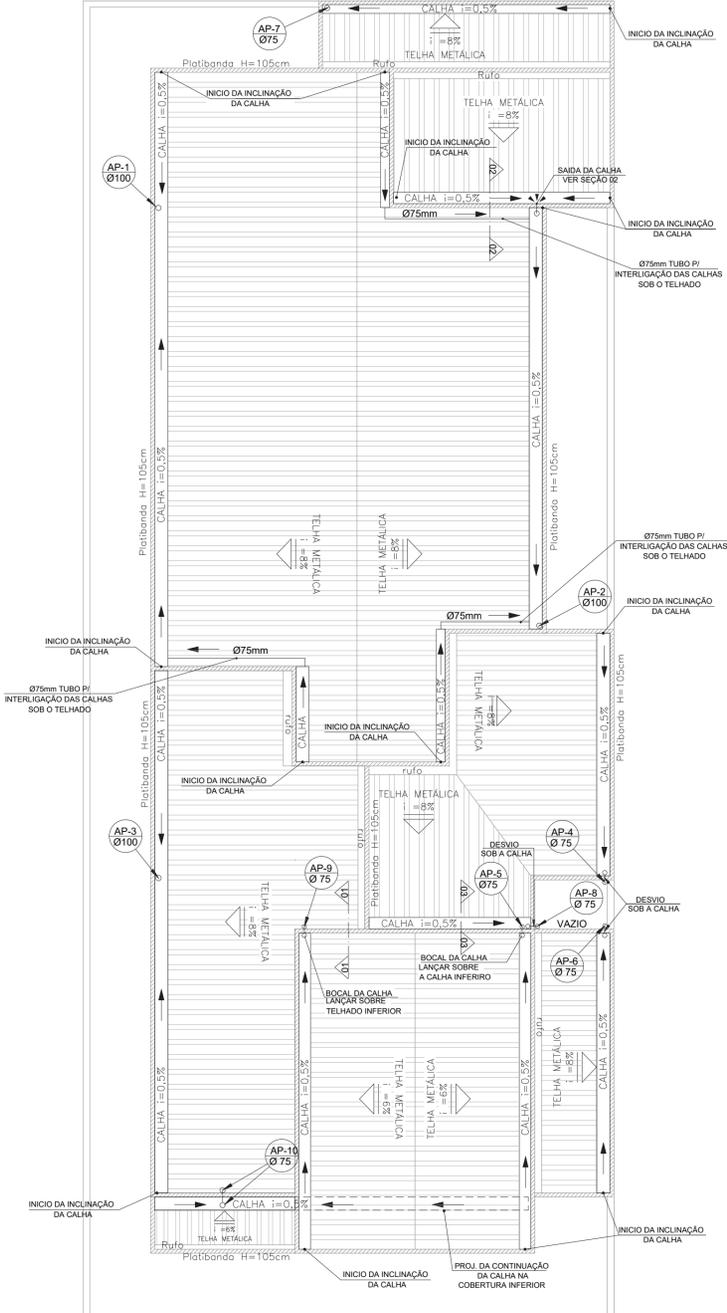

DETALHE TÍPICO
CAIXA DE PASSAGEM REDE ÁGUA PLUVIAL (CP)
SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO
FIXAÇÃO DE TUBO NA ALVENARIA
SEM ESCALA

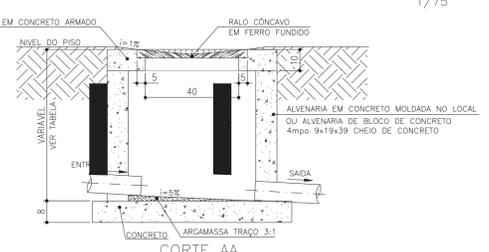

DETALHE TÍPICO
SUGESTÃO DE CALHA PERIMETRAL
SEM ESCALA

TABELA DE CAIXA DE PASSAGEM (CP)		
Caixa	Dimensões (cm)	Tampo
CP-1	40x40x40	TAMPA DE CONCRETO COM RALO DE FT*
CP-2	40x40x30	
CP-3	40x40x40	
CP-4	40x40x56	

- NOTAS:
- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICAR OUTRA FORMA
 - 2 - TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO, ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS COM OS TESTES PREVISTOS PELA ABNT.
 - 3 - TODOS OS MATERIAIS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DE FABRICAÇÃO E AOS MÉTODOS DE ENSAIO EXIGIDOS PELA ABNT.
 - 4 - TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER CONVENIENTEMENTE FIXADA A ESTRUTURA DE SUPORTE, ATRAVÉS DE BRAÇADEIRAS, ESPAÇADAS DE NO MÁXIMO 1,50m.
 - 5 - TODA TUBULAÇÃO EM ÁREA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DEVERÁ SER PROTEGIDA COM CONCRETO.
 - 6 - DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.
 - 7 - AS DECLIVIDADES NÃO INDICADAS SERÃO MÍNIMAS DE 1%.
 - 8 - OS CIMENTOS DOS PISOS DEVERÃO SER DIRECIONADOS PARA AS CAIXAS INDICADAS NA PLANTA COM A INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0%.

SIMBOLOGIA

- AP Ø TUBO ÁGUA PLUVIAL Ø INDICADO
- CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/ GRELHA PADRÃO SUDECAP
- TUBULAÇÃO REDE ESGOTO PRIMÁRIO PVC
- EL. F.T. ELEVAÇÃO FUNDO DO TUBO
- XXX,XX (XX) COTA DA TAMPA (m) PROFUNDIDADE (cm)
- XXX,XX COTA DO FUNDO (m)
- SENTIDO DO ESCOAMENTO DAS TUBULAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

HIDROSSANITÁRIO

PLANTAS E DETALHES, REDE DE ÁGUA PLUVIAL

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.847.581/0001-76	DESCRIÇÃO:	PROJETO UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO 11A - ACLIVE
PREFEITO MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA	LOCAL:	DISTRITO VERMELHO - MURIAÉ - MG
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:	ETAPA:	PROJETO EXECUTIVO
JORGE FERES FILHO	ESC. INDICADAS	
R. T. PROJETO:	RENATO STOQUE MARTINS ENG. CIVIL CREA-MG 33209	FOLHA: 02 06

