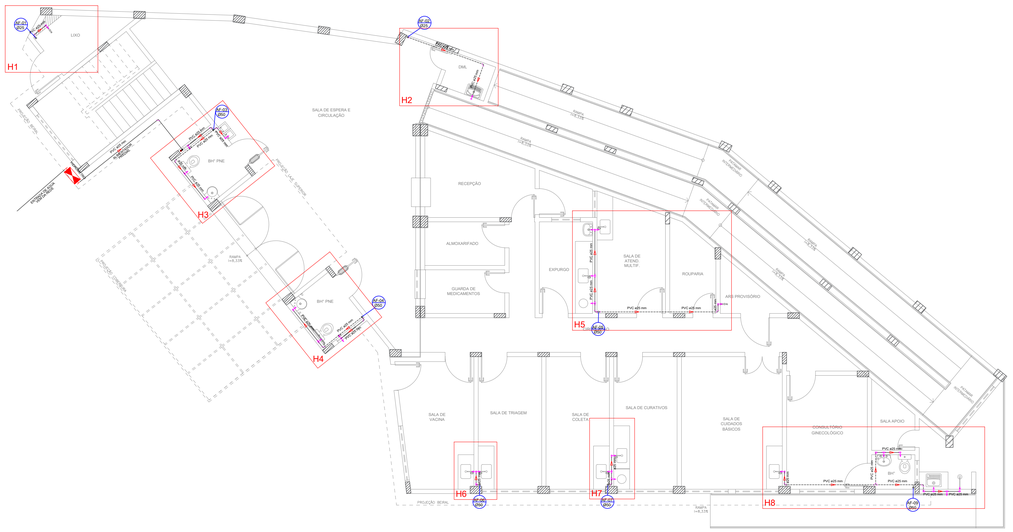

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
esc. 1:75

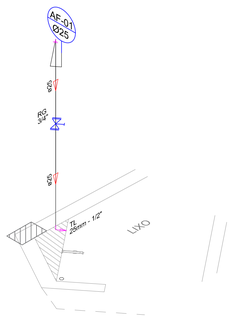

DETALHE ISOMÉTRICO - H1
ÁGUA FRIA
esc 1:25

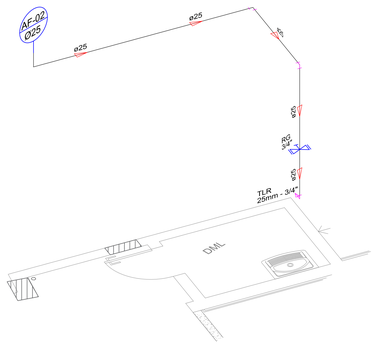

DETALHE ISOMÉTRICO - H2
ÁGUA FRIA
esc 1:25

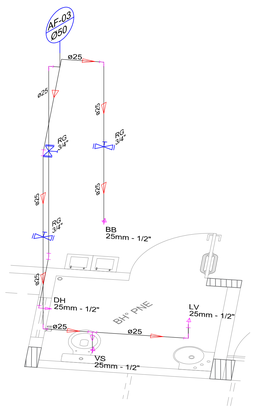

DETALHE ISOMÉTRICO - H3
ÁGUA FRIA
esc 1:25

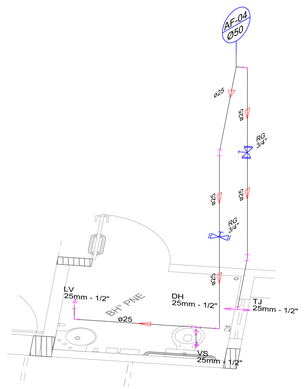

DETALHE ISOMÉTRICO - H4
ÁGUA FRIA
esc 1:25

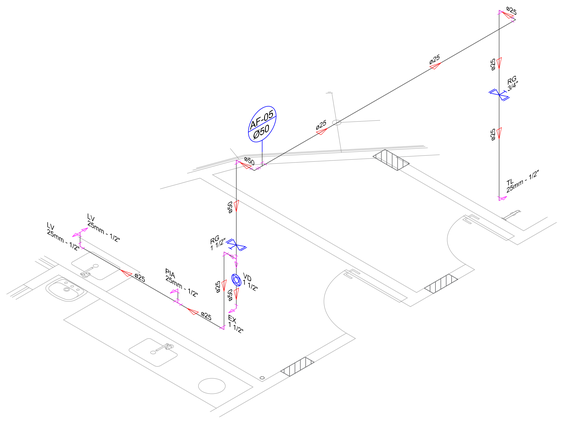

DETALHE ISOMÉTRICO - H5
ÁGUA FRIA
esc 1:25

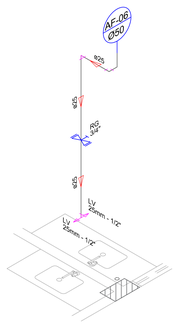

DETALHE ISOMÉTRICO - H6
ÁGUA FRIA
esc 1:25

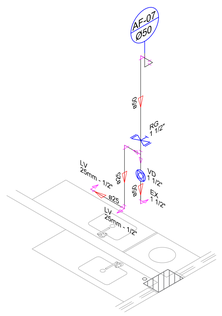

DETALHE ISOMÉTRICO - H7
ÁGUA FRIA
esc 1:25

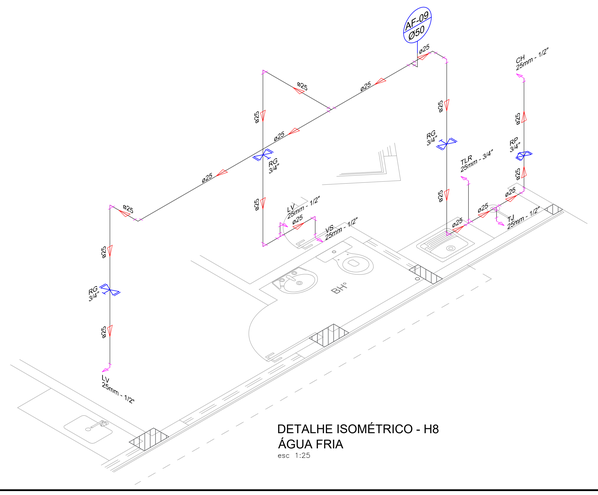

DETALHE ISOMÉTRICO - H8
ÁGUA FRIA
esc 1:25

LEGENDA

- ALIMENTADOR PREDIAL
- HIDRÔMETRO
- REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC SOLDÁVEL - RG
- REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC SOLDÁVEL - RG
- REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP
- VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

CH	CHUVEIRO - 25MM X 1/2"
DH	DUCHA HIGIÊNICA - 25 MM X 1/2"
HIDRÔMETRO	HIDRÔMETROS - CAVALETE 1/2"-TIGRE
LV	LAVATÓRIO COM JOELHO DE 90° - 25 MM - 1/2"
PIA	PIA DE COZINHA COM JOELHO DE 90° - 25 MM - 1/2"
RP	REGISTRO DE PRESSÃO COM PVC SOLDÁVEL
RG	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA C/PVC SOLDÁVEL
TLR	TANQUE DE LAVAR COM JOELHO DE 90° - 25 MM - 3/4"
TJ	TORNEIRA DE JARDIM - 25 MM X 1/2"
VS	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - 25 MM X 1/2"
TL	TORNEIRA DE LIMPEZA - 25 MM X 1/2"
VD	VÁLVULA DE DESCARGA COM PVC SOLDÁVEL - 1.1/2"
EX	EXPURGO HOSPITALAR COM VÁLVULA DE DESCARGA - 1.1/2"
BB	BEBEDOURO COM JOELHO DE 90° - 25 MM X 1/2"

CONVERSÕES DE DIÂMETROS

OS DIÂMETROS DOS TUBOS DE PCV DEVEM SER CONVERTIDOS SEGUNDO TABELA ABAIXO:

Ø EM MILIMETRO	Ø EM POLEGADA
20	1/2"
25	3/4"
32	1"
40	1.1/4"
50	1.1/2"
60	2"
75	2.1/2"

SIMBOLOGIA - ÁGUA FRIA

- TUBO ÁGUA FRIA
- TUBO ÁGUA FRIA SOBRE O FORRO
- TUBO ÁGUA FRIA SOB O PISO

AF - X : PRUMADA DE ÁGUA FRIA

NOTAS

1- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.
2- PARA ÁGUA POTÁVEL CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDA.
3- INSTALAR CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO NOS PONTOS TERMINAIS DE ÁGUA FRIA.
4- AS CANALIZAÇÕES NUNCA SERÃO INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,1% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO.
5- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA E BITOLA DO PADRÃO DE ÁGUA/HIDRÔMETRO, CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA.
6- OS DUTOS DEVERÃO SER ENCAIXADOS NAS CONEXÕES POR MEIO DE MÉTODOS APROPRIADOS, NUNCA UTILIZANDO AQUECIMENTO (FOGO) PARA SUBSTITUIR CONEXÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE
BAIRRO INCONFIDÊNCIA
PROJETO DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA - DETALHES ISOMÉTRICOS - TÉRREO

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76
MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649
Marcos Guarino de Oliveira
Documento assinado digitalmente
MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649
Data: 2022.11.09 10:58:00 -03'00'
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:
Secretário Jorge Féres Filho
Documento assinado digitalmente
MATEUS RIBEIRO RABELO
Data: 23/11/2022 10:58:26-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

R. T. PROJETO:
Documento assinado digitalmente
Arquiteto e Urbanista / CAU A196035-0

DESCRIÇÃO:
PROJETO HIDROSSANITÁRIO PARA CONSRTUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO INCONDIFÊNCIA, MURIAÉ. ÁREA TOTAL: 692,18 m²
LOCAL: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM RUA ALVARENGA PEIXOTO - B. INCONFIDÊNCIA - MURIAE.MG
ARQUIVO: UBS INCONFIDÊNCIA HIDROSSANITARIO.DWG

ESC: INDICADAS
FOLHA: 04/10
DATA: NOVEMBRO / 2022