



PROJETO SANITÁRIO
esc 1:25

LEGENDA	
	COLUNA DE VENTILAÇÃO
	LAVATÓRIO
	DUCHA HIGIÊNICA
	VASO SANITÁRIO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

- NOTAS**
- 1- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 2- AS CANALIZAÇÕES NUNCA SERÃO INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,1% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO.
 - 3- PARA AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO UTILIZAR COMO DECLIVIDADE MÍNIMA OS SEGUINTE VALORES: Ø150mm-i=0,7% Ø100mm-i=2% Ø75mm e 50mm-i=3%
 - 4- AS VENTILAÇÕES DEVERÃO EXCEDER A ALTURA DO TELHADO EM 30cm. DEVERÁ SER INSTALADO UM "TÊ" COM DIÂMETRO COMPATÍVEL NA EXTREMIDADE SUPERIOR DA PRUMADA DE VENTILAÇÃO DE MODO A GARANTIR SUA PROTEÇÃO.
 - 5- A LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES DA TUBULAÇÕES SE DARÁ EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E DECLIVIDADE DO TERRENO. OS DETALHES AQUI APRESENTADOS SÃO ORIENTATIVOS.
 - 6- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA E BITOLA DO PADRÃO DE ÁGUA/HIDRÔMETRO, CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA.
 - 7- INSTALAR CURVA 87°30' E INSPEÇÃO EM TODOS OS PÉS DAS PRUMADAS DE ESGOTO PRIMÁRIO.
 - 8- ATENTAR PARA INSTALAÇÃO DE DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DO AR CONDICIONADO.

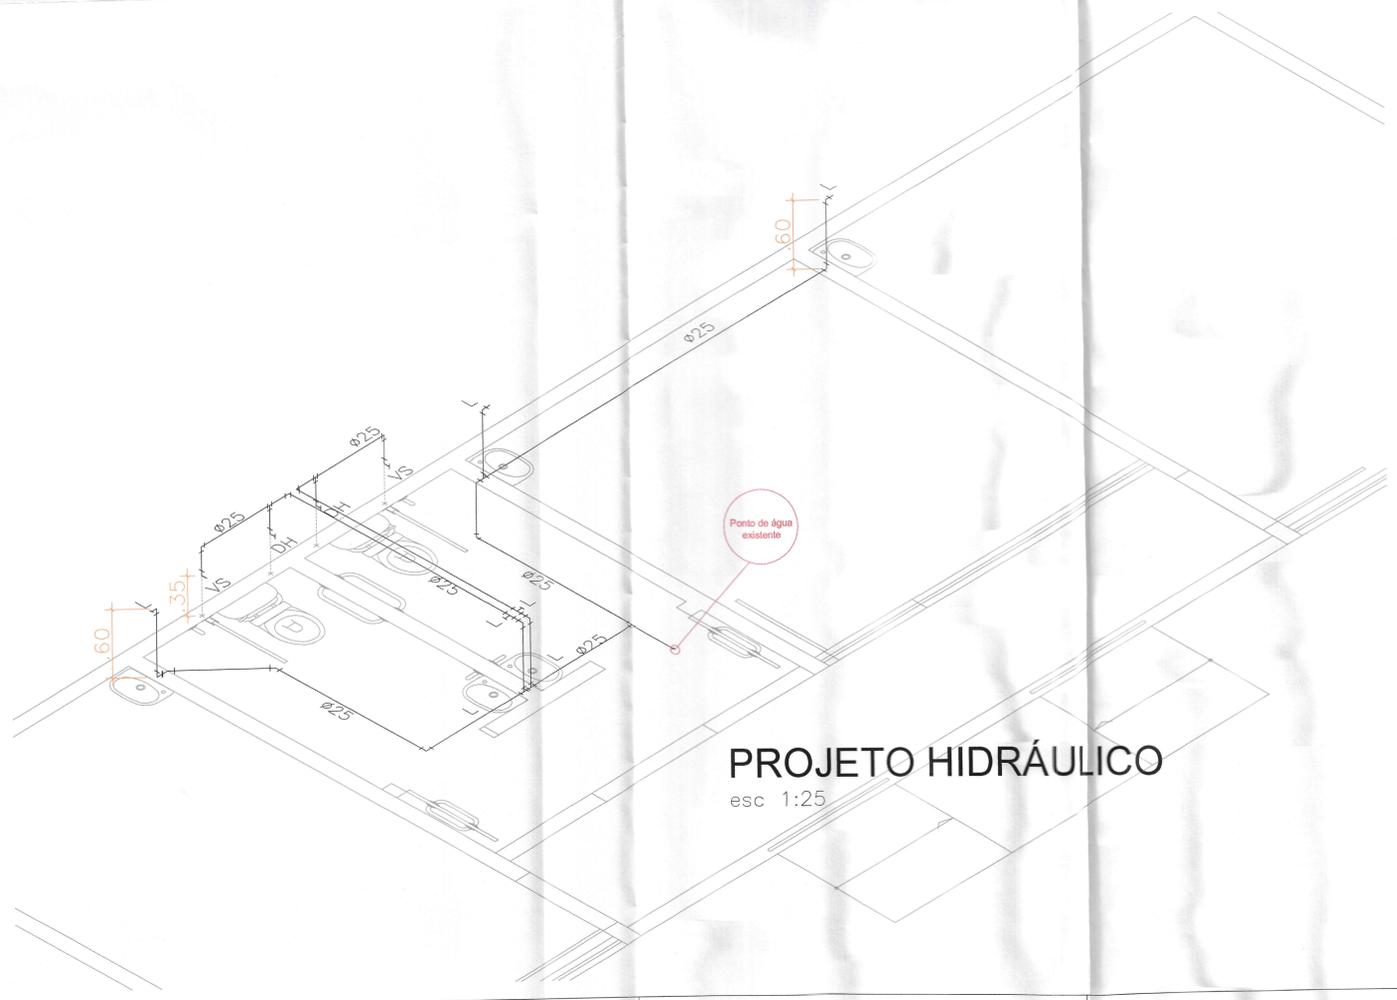

PROJETO HIDRÁULICO
esc 1:25

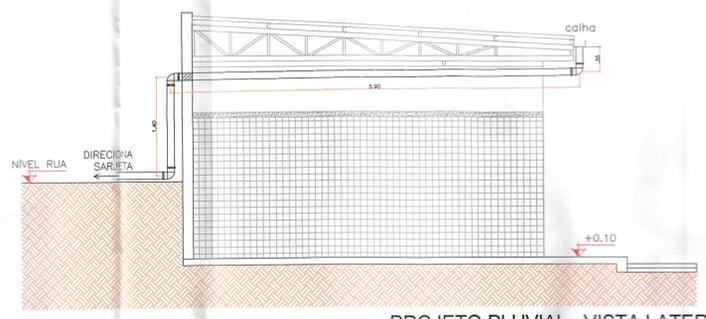

PROJETO PLUVIAL - VISTA LATERAL
esc 1:50

 PREFEITURA DE MURIAÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
APAE PROJETO HIDROSSANITÁRIO UNIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DA APAE ÁREA DA UNIDADE = 72,79 m²	
PREFEITO MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76 PREFEITO MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA	DESCRIÇÃO: INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS: JORGE FERREZ FILHO	LOCAL: RUA NICOLAU TARANTO, 594, BAIRRO CERÂMICA, MURIAÉ - MG
R. T. PROJETO: ARQ. URB. JOSÉ CLÁUDIO DE LIMA / CAU Nº A196000-8	ARQUIVO: APAE UAP_v3.dwg DATA: 04/07/2023 ESC: INDICADAS
01/01	