RJ engenharia	**R J PACELLI IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI** **Muriaé – MG: Rua Dr. Antônio da Silveira Brum Júnior, 10** **alcanceimobiliariagm@gmail.com**	**SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT)** **NBR 6484/80 - NBR 7250/82**

Cliente :	**CONEPP**	**NA Inicial**	**Data**	**NA Final**	**Data**
Obra :	**UBS São Cristóvão**	NO	30/03/2022	NO	31/03/2022
Local :	**Rua Italia, São Cristovão - Muriaé - MG**	Prof. do revestimento (m)			**2,00**
Data Início :	30/03/2022	Prof. total da sondagem (m)			**10,03**

Diâmetro do Revestimento :	**3**	**pol.**	**Sondagem Nº**	**SP 22-014**
Diâmetro do Amostrador :	**2,0**	**pol.**	**Furo Nº :**	**SP-01**
Peso : 65,00 Kg. Altura de Queda: 75,0 cm			**Cota (m)**	**100,0000**

AVANÇO	AMOSTRA	GOLPES 15	15	15	N (SPT)
TC	1R	6	4	5	**9**
TH	2R	6	7	7	**14**
TH	3R	2	3	4	**7**
TH	4R	1	1	1	**2**
TH	5R	2	3	3	**6**
TH	6R	14	19	21	**40**
TH	7R	13	29	30	**59**
TH	8R	20	21/8		**21/8**
TH	9R	45/15			**45/15**
TH	10R	37/3			**37/3**

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

0.00-0.33: Laje de concreto
0.33-7.51: Aterro de material variado e restos de construção fofo a médio

7,51

7.51-8.87: Argila siltosa marrom amarelado dura

8,87

8.87-10.03: Silte argiloso variegado muito compacto

10,03

Limite do furo : cota 10.03 m

(Impenetrável à percussão)

COTAS: 1,00 – 1,45; 2,00 – 2,45; 3,00 – 3,45; 4,00 – 4,45; 5,00 – 5,45; 6,00 – 6,45; 7,00 – 7,45; 8,00 – 8,45; 9,00 – 9,45; 10,00 – 10,45

NA (m)

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO N (SPT)

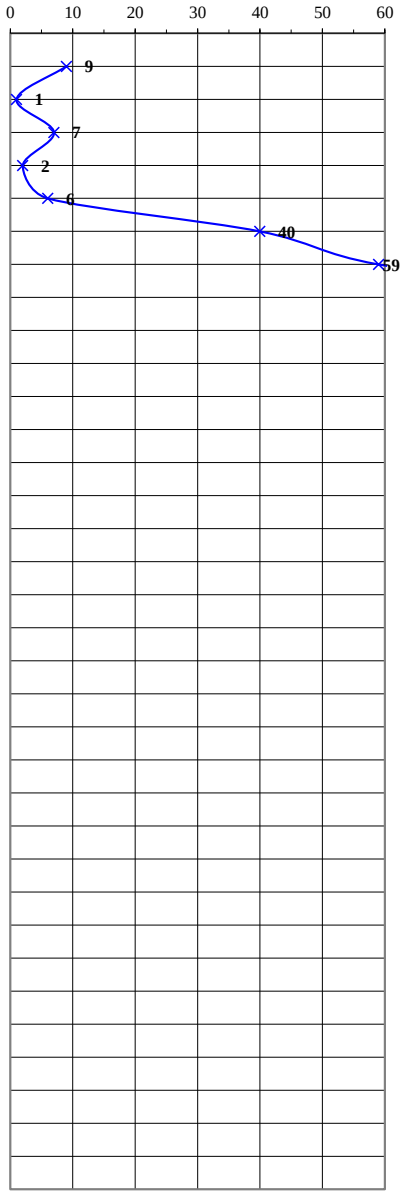

LEGENDA
TC - trado conha TH - trado helicoidal RT - Rotativa
CA - circulação dágua NO - Não Observado
R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem

OBSERVAÇÕES:
(1) Cotas em relação à boca do furos de sondagem
(2)
Folha 1

Sondador:

Responsável

Coordenadas: E
N